


Lokalizacja: Świerczynki, Różnankowo, ID11601

Nazwa obiektu: PS

Dane wejściowe przepompowni PS:

Rodzaj pompowanego medium:	Ścieki Sanitarne		
Maksymalny dopływ ścieków	Q_{hmax}	18	m ³ /h
Lokalizacja przepompowni		Nieprzejazdowy	
Rzędna terenu w miejscu posadowienia	H_{ter}	85,50	m n.p.m.
Rzędna dna rurociągu dopływającego nr 1	H_{dop1}	83,90	m n.p.m.
Średnica rurociągu dopływającego nr 1	D_{dop1}	200	mm
Rzędna osi rurociągu tłocznego na wyjściu z pompowni	H_{tlo}	84,00	m n.p.m.
Rzędna osi rurociągu tłocznego w najwyższym punkcie na trasie rurociągu / rzędna osi odbiornika	H_{gmax}	86,30	m n.p.m.
Średnica i materiał rurociągu tłocznego	D_{tl}	PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)	
Długość rurociągu tłocznego	L_{tl}	985	m
Średnica i materiał rurociągu tłocznego 2	D_{tl}	PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8)	
Długość rurociągu tłocznego 2	L_{tl}	733	m
Średnica i materiał rurociągu tłocznego 3	D_{tl}	PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8)	
Długość rurociągu tłocznego 3	L_{tl}	180	m
Ciśnienie w odbiorniku / kolektorze	P	---	m H ₂ O

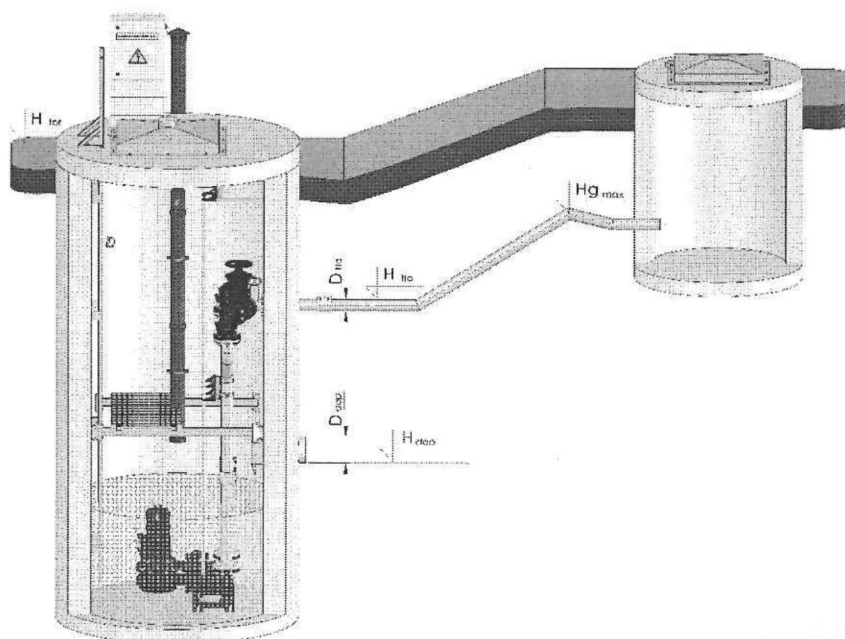

Schemat przepompowni PS:

